

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NERINGOS VANDUO“

2022 M. METINIS PRANEŠIMAS

2023 m. kovo mėn. 23 d. S - 78

1. Objektivi bendrovės būklė, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

UAB „Neringos vanduo“ (toliau Bendrovė) įregistruota 1998 m. birželio 01 d. Bendrovės steigėjas yra Neringos savivaldybė. Šiuo metu savivaldybei priklauso 100% bendrovės akcijų. Įstatinis kapitalas 1.339.486,88 Eur padalintas į 46.253 paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur.

Bendrovės pagrindinė veikla geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymas Neringoje. Bendrovės teikiamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos atitinka visus kokybinius ir kiekybinius parametrus. Nidos, Juodkrantės ir Preilos – Pervalkos ruošyklose paruoštas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ rodiklius. Nidos, Preilos, Pervalkos ir Juodkrantės valyklose išvalytos ir išleistos į Kuršių marias nuotekos atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus. Bendrovės pagrindinė užduotis pastoviai palaikyti pasiektus kokybinius reikalavimus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau Taryba) Bendrovei 2015 m. gegužės 28 d. išdavė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją Nr. L7 – GVTNT - 17. Neringos savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1 - 165 paskyrė UAB „Neringos vanduo“ viešuoju vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Neringoje.

Tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. O3E - 806 „Dėl UAB „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ trejų metų laikotarpiui buvo suderintos Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Ataskaitiniais metais galiojo antriesiems bazinių kainų galiojimo metams perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios Tarybos 2021 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. O3E - 822 „Dėl UAB „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos ir Neringos savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1 - 158 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ nustatytos paslaugų bazinės kainos, kurios pradėtos taikyti nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

Bendrovė Tarybai 2022 m. rugpjūčio 24 d. prašymu Nr. 2022/S - 162 pateikė derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Taryba 2022 m. lapkričio 03 d. nutarimu Nr. O5E - 1272 nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d. Patvirtintos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos didės 30 – 31%, nustatyta nauja paviršinių nuotekų paslaugų tvarkymo kaina 0,30 su PVM už 1m³.

Naujos bazinės kainos skaičiavimo priežastis yra tai, kad Bendrovė 2019 m. rugsėjo 26 d. Neringos savivaldybės sprendimu Nr. T - 152 „Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB „Neringos vanduo“ pagal patikėjimo sutartį ir paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ buvo paskirta

paviršinių nuotekų tvarkytoja Neringos savivaldybės teritorijoje, tačiau teikiant derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektą, Bendrovė dar neturėjo parengto paviršinių nuotekų infrastruktūros ir plėtros plano, todėl neteikė derinti paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos. Bendrovės paviršinių nuotekų infrastruktūros ir plėtros planas patvirtintas 2022 m. vasario 23 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T - 152 „Dėl Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“.

Siekiant, kad vandens ūkis dirbtų patikimai ir be pertrūkių bei vykdant veiklos ir plėtros planą, vandens gerinimo, nuotekų valymo ir siurblių technologinės įrangos įsigyta ir atnaujinta už 80,1 tūkst. Eur be PVM.

Per 2022 m. Bendrovė išgavo 281,0 tūkst. m³ vandens, patiekė 247,5 tūkst. m³ vandens, technologinėms reikmėms sunaudavo 33,5 tūkst. m³ vandens. Pateiktas vandens kiekis pagal atskiras gyvenvietes sudaro: Nida – 65%, Juodkrantė -21% ir Preila - Pervalka – 14% nuo bendro kiekio.

Per ataskaitinius metus buvo likviduotos 6 avarijos vandentiekio tinkluose, fiksuoti 27 uždarnosios armatūros ir kiti gedimai vandens apskaitos mazguose, likviduoti 32 užsikimšimai ir trūkimai nuotekų tinkluose. Gedimai ir avarijos vandens ūkio elektros tiekimo ir valdymo sistemose buvo šalinami 85 kartus. Vandens gerinimo įrenginiuose, nuotekų valyklose ir siurblinėse buvo užfiksuota ir pašalinta 72 gedimai ir avarijos.

Per ataskaitinius metus Neringoje savalaikiai pakeista ir sumontuota nauji 135 įvadiniai ir 365 buitiniai vandens apskaitos prietaisai. Taip pat rekonstruota 11 įvadinių vandens apskaitos mazgų. Kartu su Neringos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistais patikrinti 108 priešgaisriniai hidrantai.

2022 m. Bendrovė baigė modernizuoti Nidos vandenvietės tiekiamo į miestą vandens siurblinę, įdiegiant nepriklausomą energijos tiekimo šaltinį - elektros generatorių ir taip užtikrinti I vandens tiekimo patikimumo kategorijos reikalavimus. Šiai dienai visa Neringa turi III kategorijos aprūpinimą elektros energija, kas neužtikrina vandentvarkos ūkio sklandaus darbo įvykus gedimui elektros tiekimo tinkluose. Įgyvendinus priemonę, bus užtikrintas vandens poreikis gyventojams ir esamai sistemai su priešgaisriniais hidrantaus Purvynės, Skruzdynės, Pamario, Naglių, Lotmiškio gatvėse ir daliai Taikos gatvės. Projekto įgyvendinimo vertė 80,4 tūkst. Eur. Visa projekto vertė finansuota Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis.

Per 2022 m. Bendrovė surinko ir išvalė 400,5 tūkst. m³ nuotekų. Daugiausia nuotekų surinkta ir išvalyta Nidoje – 216,4 tūkst. m³, Juodkrantėje – 114,0 tūkst. m³, Preiloje – 38,4 tūkst. m³ ir Pervalkoje – 31,7 tūkst. m³. Tvarkant nuotekas, susidaro valymo produktai: išvalytos nuotekos ir nusausintas dumblas. 2022 metais nuotekų apdorojimo metu susidarė 347 tonos nuotekų dumblo. Dumblo aikštelėse iš anksčiau sukauptas dumblas 2022 metais buvo išvežtas galutiniam apdorojimui - kompostavimui į UAB „Branda“. Viso išvežta 336 tonos nuotekų dumblo.

Neringos savivaldybės 2022 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skirtomis 2,9 tūkst. Eur lėšomis atlikti Neringos vandenviečių ir Kuršių marių vandens kokybės monitoringai.


Apyvartinių lėšų trūkumui kompensuoti Bendrovė su AB „Swedbank“ sudarė dvi kredito sutartis 150.000 ir 200.000 Eur sumoms. 150.000 Eur kredito gražinimo terminas 2023 m. gegužės 10 d., 200.000 Eur kredito gražinimo terminas 2023 m. rugpjūčio 30 d. Per 2022 m. už šiuos kreditus priskaičiuota 5,1 tūkst. Eur palūkanų. Šiai dienai yra gražinta 100 tūkst. kredito.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Per 2022 m. bendrovė uždirbo 774,2 tūkst. Eur pajamų, iš kurių pagrindinės veiklos - vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo - pajamos 730,4 tūkst. Eur, kitos veiklos pajamos 43,8 tūkst. Eur. Lyginant bendrovės 2022 m. veiklos rodiklius su 2021 m., ataskaitiniais metais iš pagrindinės veiklos uždirbta 86,7 tūkst. Eur mažiau. Šį skirtumą sąlygojo mažesnės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtys ir nuo 2021 m. lapkričio 1 d. nustatytos mažesnės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

Bendrovės veiklos rezultatai atvaizduoti diagramoje 2.1.

Diagrama 2.1

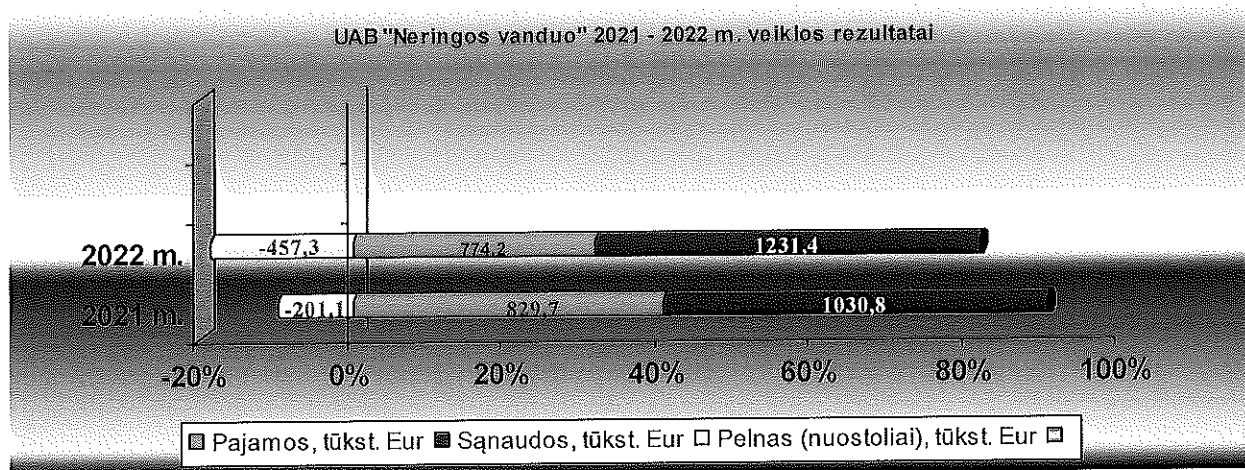

Bendrovė 2022 m. patyrė 1.231,4 tūkst. Eur sąnaudų, t. y. 200,7 tūkst. Eur arba 19,5% daugiau lyginant su 2021 m. Didžiausią įtaką sąnaudų augimui turėjo išaugusios elektros energijos kainos, dėl kurių sąnaudos išaugo 117,6 tūkst. Eur, nors elektros energijos suvartojimas sumažėjo 76,9 tūkst. kw arba 8,8%. Dėl išaugusių technologinių medžiagų kainų, jų sunaudojimas išaugo 16,1 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos išaugo 42,7 tūkst. Eur, iš kurių išėtinės išmokos 38,1 tūkst. Eur. Remonto ir aptarnavimo pirkimo paslaugos išaugo 38,7 tūkst. Eur dėl vandentiekio tinklų remonto Pamario g. 6,8 tūkst. Eur, buto remonto 4,9 tūkst. Eur, vamzdinių plovimo 8,3 tūkst. Eur ir technologinių medžiagų sandėliavimo patalpų remonto 14,1 tūkst. Eur.

2022 m. bendrovės veiklos nuostolis 457,3 tūkst. Eur. Praėjusiais ataskaitiniais metais bendrovės veiklos rezultatas buvo 201,1 tūkst. Eur nuostolis, t. y. ataskaitinių metų nuostolis išaugo 256,2 tūkst. Eur arba 2,3 karto didesnis nei praėjusių ataskaitinių metų.

Vykdamą pagrindinę veiklą – geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, Bendrovė 2022 m. vartotojams patiekė 281 tūkst. m³ geriamojo vandens, t. y. 8,4% mažiau nei 2021 m. Realizuoto (parduoto) vandens kiekis sumažėjo 1,4% ir siekė 247,5 tūkst. m³.

Pagal atskiras vartotojų grupes realizuota vandens:
gyventojams 122,8 tūkst. m³ (- 8,2% lyginant su 2021 m.);
kitiems vartotojams 112,8 tūkst. m³ (+7,2% lyginant su 2021 m.).

Vandens nuostoliai tiekimo magistralėse ir tinkluose siekė 5,1%. Nuostoliai gyvenamųjų namų vidaus vamzdynuose sudarė 7,5% nuo viso gyvenamųjų namų vartotojams patiekto geriamojo vandens kiekio.


2022 m. bendrovė surinko 400,5 tūkst. m³ nuotekų, t. y. 0,8 % daugiau negu 2021 m.

Pagal atskiras vartotojų grupes pašalinta nuotekų:
gyventojams 230,7 tūkst. m³ (-10,6% lyginant su 2021 m.);

kitiems vartotojams 121,3 tūkst. m³ (+ 6,9% lyginant su 2021 m.).

2022 m. už realizuotą vandenį gauta 361,9 tūkst. Eur. pajamų, už nuotekų tvarkymą 336,0 tūkst. Eur. pajamų. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio gauta 32,4 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 m., pardavimų pajamų apimtys vidutiniškai sumažėjo 10,5%. Pardavimų apimtys atvaizduotos diagramoje 2.2.

Diagrama 2.2

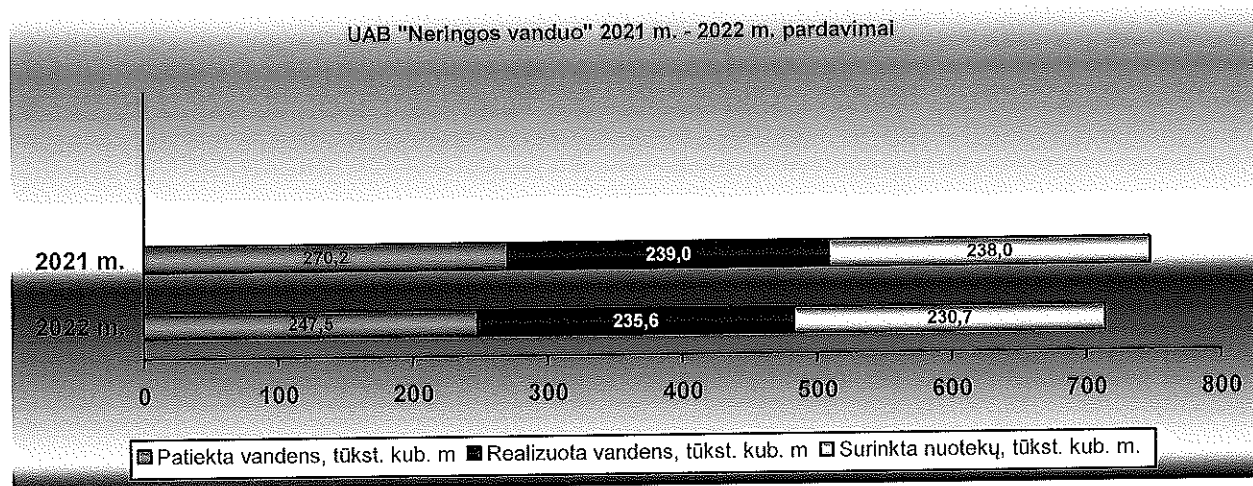

3. Su aplinka ir personalo klausimais susijusi informacija

Bendrovė teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojami daugiau kaip 95% Neringos gyventojų. Paslaugų apimčių padidėjimas galimas įvykdžius atskirų objektų rekonstrukciją mieste ir atsiradus naujiems vartotojams.

Bendrovės veiklos vienas iš tikslų - geriamojo vandens kokybės atitikimas higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kokybiniais parametrams. Šiai dienai šie tikslai pasiekti. Eksploatuojamose Nidos, Juodkrantės ir Preilos - Pervalkos vandenvietėse atliekamas požeminio vandens monitoringas pagal Lietuvoje galiojančius reikalavimus, t .y. atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymą, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) parengtus metodinius reikalavimus bei rekomendacijas. Nuo 2001 m. monitoringas vykdomas pagal specialias programas. Minėtose vandenvietėse vykdomas išplėstinis požeminio vandens monitoringas, skirtas kontroliuoti ir prognozuoti požeminio vandens eksploatacijos poveikį aplinkai ir, atvirkščiai, aplinkos įtaką išgaunamo vandens kokybei.

Vertinant nuotekų tvarkymo efektyvumą, 2022 metais atlikti 1.079 nuotekų tyrimai. Tyrimų metu tikrinama atitekančių į nuotekų valyklas ir išvalytų nuotekų, išleidžiamų į Kuršių marias, kokybės rodikliai. Nustatoma 16 pagrindinių nuotekų kokybės parametru. Pastoviai tiriama Kuršių marių vandens kokybė. Vertinami 9 kokybės rodikliai. 2022 metais nuotekų valykluose išvalytos nuotekos neviršijo leidžiamų rodiklių. Vieno iš pagrindinių nuotekų kokybės parametras – BDS7 svyravo 2,2 - 8,7 mg/l ribose, kai leistina norma yra 29,0 mg/l.

Dar 2021 m. Bendrovė pradėjo procedūras 2011-12-30 išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.((11.2)-31-02/2005 pakeitimo į atskirų nuotekų valyklų Taršos leidimus. 2022 m. gruodžio mėnesį Aplinkos apsaugos agentūra išdavė Taršos leidimus Preilos ir Pervalkos nuotekų valykloms. Nidos ir Juodkrantės procedūros leidimų pakeitimui tęsiamos toliau ir tikimės, kad bus baigtos 2023 m.

Bendrovė veiklą vykdo gana jautrioje aplinkosaugos požiūriu reikalavimų turinčioje teritorijoje. Siekiant pašalinti nepageidaujamų kvapų sklidimą iš nuotekų siurblių, įgyvendinamai priemonei – oro ozonavimui - iš Bendrovės lėšų panaudota 3,2 tūkst. Eur.

Bendrovė yra savivaldybės kontroliuojama įmonė. Jos politiką formuoja akcininkas – Neringos savivaldybė, o taip pat atitinkamų Respublikos valdžios institucijų normatyviniai dokumentai.

Bendrovės veiklos specifika apima pavojingo pobūdžio darbus ir potencialiai pavojingų įrenginių eksploataciją. Vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos teisės aktais tokių darbų atlikimui personalas turi būti periodiškai apmokomas ir atestuojamas. Siekiant sustiprinti įmonės poziciją ir kontrolę šioje srityje, Bendrovė metų pabaigoje sudarė sutartį su UAB „SDG“ dėl darbų saugos ir sveikatos specialisto paslaugos vykdymo.

Bendrovės vadovas savo veiklą vykdo vadovaudamasis savo pareiginiiais nuostatais ir bendrovės įstatais. Jis atstovauja Neringos vandentvarkos bendrovę Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje. Bendrovė pagal galimybes remia Neringoje organizuojamus kultūrinius renginius.

2022 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 25 darbuotojai, iš jų:

- administracinis ir inžinerinis personalas – 9,
- kiti darbuotojai – 16.

Bendrovė ieško darbuotojo buhalterio pareigoms užimti.

Ataskaitiniais metais vidutinis darbuotojų atlyginimas 1.570 Eur.

4. Metinėje finansinėje ataskaitoje pateiktų duomenų nuorodos ir paaiškinimai

Duomenų nuorodos ir paaiškinimai pateikti metinės finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

5. Informacija apie bendrovės įsigytas ir turimas savas akcijas

Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų.

6. Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

7. Bendrovės veiklos planai ir prognozės

Ataskaitinių metų pabaigoje keitėsi Bendrovės vadovas. 2022 m. lapkričio 7 d. šalių susitarimu nuo 2022 m. lapkričio 10 d buvo nutraukta darbo sutartis su Bendrovės vadovu, kuris paskutinę savo darbo dieną neperdavė nebaigtų darbų, dokumentų ir materialinių vertybių. 2022 m. lapkričio 14 d. buvo atlikta inventORIZACIJA ir nustatytas 27.626,30 Eur trūkumas. 2023 m. kovo 3 d. civilinis ieškiny 27.626,30 Eur sumai pateiktas teismui.

Kartu su vadovu darbo sutartis nutraukė vandenruošos skyriaus vadovas, administratorė ir viešųjų pirkimų specialistė. Įmonei skubiai reikėjo ieškoti naujų specialistų, koreguoti planuotus darbus.

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VI3 - 722 „Dėl pavedimo atlikti vidaus auditą“ Neringos savivaldybės administracijos Centralizuotai vidaus audito tarnybai buvo pavesta atlikti Bendrovės 2021 - 2022 m. auditą. Audito tikslas – įvertinti

bendrovės veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo aspektais. Atlikto audito rekomendacijų įgyvendinimo planas turės būti vykdomas 2023 metais.

Bendrovė per 2022 m. susidūrė su rimtais iššūkiais. Visų pirma Bendrovės veiklą neprognozuojamai stipriai įtakojo besikeičianti šalies ekonominė situacija. Įmonės vystymo planai praktiškai sustojo ir buvo įgyvendinami minimaliai dėl resursų kainų augimo. Labiausiai Bendrovės ekonominei situacijai pakenkė didžiulis elektros energijos kainų šuolis ir greitai augančios pagrindinių technologinių medžiagų bei aptarnavimo paslaugų kainos.

Atsižvelgiant į elektros energijos poreikius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje ir reikšmingus elektros energijos kainų pokyčius, savivaldybių valdomos vandentvarkos įmonės aktyviai planuoja maksimaliai išnaudoti turimas nuotekų valymo įrenginių ir vandenviečių teritorijas, plėtojant energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės) plėtrą, siekiant amortizuoti sąnaudas, kartu ir vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų vartotojams augimą.

Bendrovė savo eksploatuojamuose objektuose iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės) planuoja sugeneruoti iki 500 kWh elektros galios. Darbus numatoma įgyvendinti trimis etapais, įrengiant saulės fotovoltinius modulius: iki 30 kWh jėgaines ant pastatų stogų, virš 30 kWh jėgaines ant pastatų stogų ir 300 kWh jėgainę ant žemės Nidos vandenvietės teritorijoje.

Ataskaitiniais metais Bendrovė pradėjo Nidos vandenvietės detaliojo plano korektūros procedūras dėl saulės jėgainės teritorijos suformavimo ir pasirengė galimybių studijas dėl saulės fotovoltinių modulių įrengimo ant žemės Nidos vandenvietėje (Purvynės g. 26) ir ant pastatų stogų Nidos nuotekų valykloje (Purvynės g. 441), Preilos - Pervalkos vandenvietėje (Preilos g. 1A), Preilos nuotekų valykloje (Preilos g. 1D), Pervalkos nuotekų valykloje (Pervalkos g. 39), Nidos administraciniame pastate (G. D. Kuverto g. 11) ir Juodkrantės nuotekų valykloje (Gintaro įlankos g. 2a).

Kiekvienais metais taikomos įvairios taupymo priemonės. Jau virš dešimt metų eksploatuojami iš ES lėšų pastatyti vandens gerinimo ir nuotekų tvarkymo įrengimai Neringoje, todėl susidėvėję pagrindiniai technologinio proceso įrengimai keičiami optimesnių darbo parametrų siurbliais, orapūtėmis, dozatoriais ir kita įranga. Tai leidžia sumažinti elektros energijos sąnaudas. Daug žmogiškųjų resursų reikalavavo nuolatinis gražinamo dumblo siurblių užsikimšimas Nidos ir Juodkrantės nuotekų valyklose. Įvykus avarinei situacijai reikėjo bet kuriuo paros metu ne mažiau dviejų žmonių grupei iškelti iš antrinių sėdintuvų siurblių ir išvalyti darbo ratą apsvijusius nešmenis. Siekiant išvengti panašių situacijų, siurblių valdymo programoje buvo integruota reversinio paleidimo funkcija (darbo rato sukimosi atgal), kuri suveiktų periodiškai ir nukratytų susikaupusius nešmenis, be žmogaus įsikišimo. Programavimo darbai kainavo 1,3 tūkst. Eur.

8. Informacija apie bendrovės tyrimų ir plėtros veiklą

Bendrovė aptarnaujamoje viešojo vandens tiekimo teritorijoje vandentiekio ir nuotekų tinklai yra optimaliai išvystyti, o Kuršių nerijoje naujos vietos gyvenamųjų pastatų statybai nebeplanuojamos. Naujų vartotojų rinkos atsiradimas numatomas esamose vietose, įvykdžius pastatų rekonstrukcijas Taikos, G. D. Kuverto, Vėtrungių ir Pervalkos gatvėse, įrengiant gyvenamąjį būstą. Įvertinus šių statybų apimtį, galima prognozuoti apie 10% metinės vandens realizacijos padidėjimą, prijungus visus vartotojus. Bendras metinis realizuojamo vandens kiekis galėtų pasiekti apie 280 tūkst. m³ per metus.

Šiuo metu Aplinkos ministerija griežtina nuotekų taršos išvalymo rodiklius. Nuo 2027 metų gruodžio 31 dienos visos nuotekų valyklos Neringoje privalės išvalyti bendrą azotą ir bendrą fosforą iš išleidžiamų nuotekų. Tam pradėti ruoštis reikia jau dabar. Numatoma statybos darbų vertė visoms nuotekų valykloms gali siekti virš 2,0 mln. Eur.

Taip pat jau dabar plečiama išleidžiamų nuotekų kontrolė. Naujai išduotose Taršos numatyta tikrinti ftalatų ir fenolių koncentraciją nuotekose. Šiuos parametrus nustato vienintelė laboratorija, esanti Vilniuje. Šie rodikliai parodo kiek polimerinių darinių (ftalio rūgšties esterių) yra nuotekose. Juos būtina šalinti. Tai gali atlikti kiekvienas bendrovės paslaugomis besinaudojantis vartotojas. Tereikia buityje mažiau naudoti arba atskirti ir nepilti jų darinių į nuotekų tinklus. Šiai dienai šių elementų išvalymas iš nuotekų yra komplikuoatas ir labai brangus.

2022 m. vasario 23 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T - 152 patvirtinus Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano korektūrą, išanalizuota esama situacija, atliktas vandentiekio ir nuotekų tinklų, siurblių, vandenviečių ir nuotekų valyklų vietų specialiųjų žemės sąlygų įteisinimas.

9. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus

Bendrovė finansinės rizikos valdymui nenaudoja apsidraudimo ir finansinių priemonių.

10. Informacija apie bendrovės vadovo ir valdybos narių kitas vadovaujamas pareigas


Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-01 įsakymu Nr. PV1-89 nuo 2021-07-05 direktoriaus pareigas buvo pavesta eiti Dangerui Aleksandrovui. 2022 m. lapkričio 10 darbo sutartis su vadovu buvo nutraukta. Bendrovės žiniomis Bendrovės vadovas buvo AB „Pakruojo autotransportas“ valdybos pirmininkas, UAB „Kuršėnų vandenys“ valdybos pirmininko pavaduotojas, UAB „Telšių vandenys“ valdybos narys, UAB „Pakruojo vandenys“ valdybos narys.

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-11 įsakymu Nr. V13 - 698 direktoriaus pareigoms vykdyti nuo 2022-11-11 buvo paskirtas nuotekų technologas Ričardas Juozas Gubinas.

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-23 įsakymu Nr. V13 - 734 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ akcininko sprendimo“ nuo 2022 m. lapkričio 24 d. laikinai direktoriaus pareigas pavestos eiti direktoriaus pavaduotojui gamybai Dariui Vaitkevičiui.

Minėti Bendrovės vadovai Ričardas Juozas Gubinas ir Darius Vaitkevičius neužėmė ir neužima kitose įmonėse vadovaujamų pareigų.

Direktorius pavaduotojas gamybai,
laikiniai einantis direktoriaus pareigas

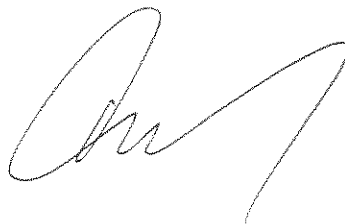

Darius Vaitkevičius